


ANEXO VIc



OBS.:

1. PONTO DE REDE: 02 TOMADAS 2P+T/127V ENERGIZADAS EM Q.D.C. ATRAVÉS DE DISJUNTORES E ATERRAMENTO + 1 TOMADA RJ-45F CAT. 5E CONECTORIZADA E CERTIFICADA.

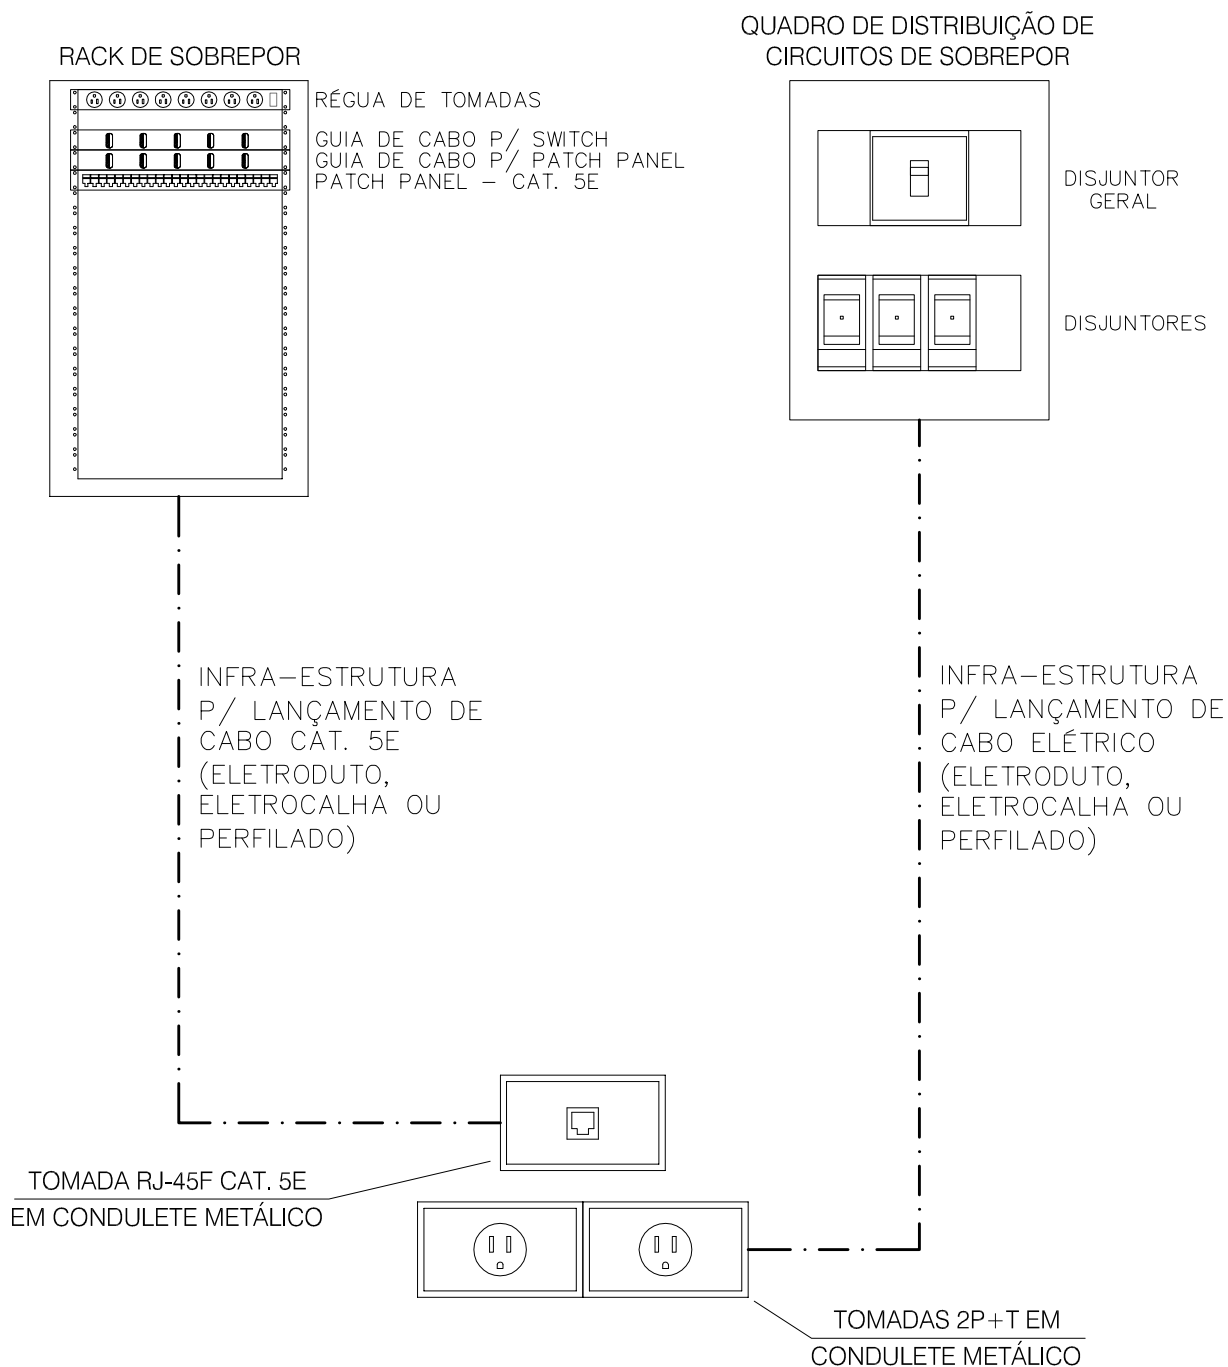

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação
do Estado de Minas Gerais

RUA DA BAHIA, 2277 – SAVASSI
BELO HORIZONTE
TEL.: 31 3339-1100

Cliente:

Título:	PROJETO BÁSICO PADRÃO PARA 1 PONTO DE REDE		Desenhista:	EMERSON VIANA	Data:	SET./09
			Engenheiro:	ANTÔNIO MACHADO	Escala:	SEM ESC.
Subtítulo:	—		Gerente:	ROBERTO CARNEIRO	Formato:	A-4
Edifício:	—		Nome do arquivo:	Esquemático ponto de rede II.dwg	Unidade:	cm
Localização:	—		Nº Agilis:	—	Folha:	ÚNICA